



# ESTEETÖN ÄÄNESTYSKOPPI

- äänestyskoppi tulee sijoittaa paikkaan, johon on esteetön pääsy pyörätuolilla

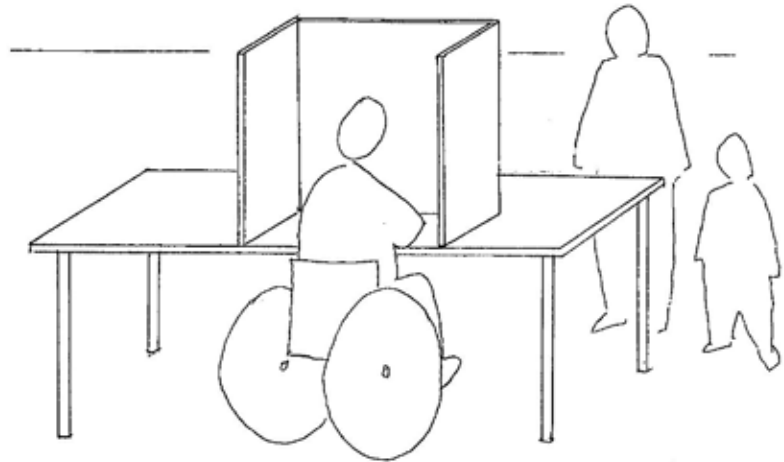

- jotta pöydän ääressä voi istua pyörätuolissa vapaan polvitilan leveyden tulee olla 900 mm
- sopiva pöydän korkeus 750 - 800 mm

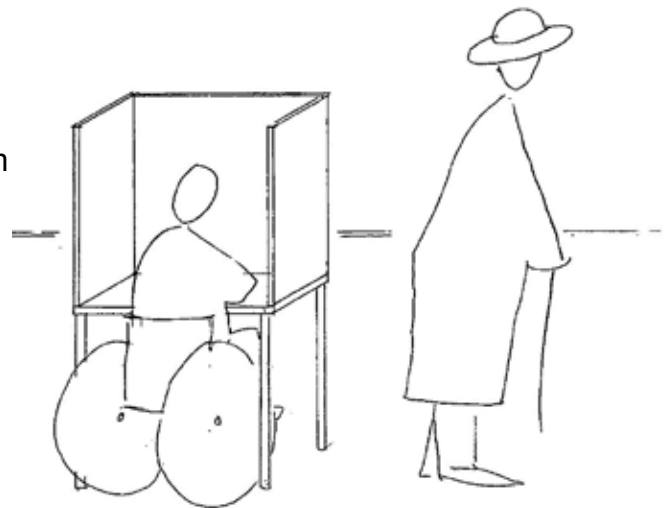

Vähimmäismitat pöydän osalta:

